


Ligne triphasée sur le Chemin Racine

INFO-PROJET– Juillet 2017

Rappel du projet

Le poste d'Adamsville, situé dans le parc scientifique de Bromont, deviendra bientôt la principale source d'alimentation en électricité du territoire de la municipalité. Afin de raccorder ce poste au réseau de distribution, Hydro-Québec doit en revoir la configuration. L'une des modifications prévues consiste en l'intégration d'une ligne triphasée (à trois conducteurs) dans votre secteur.

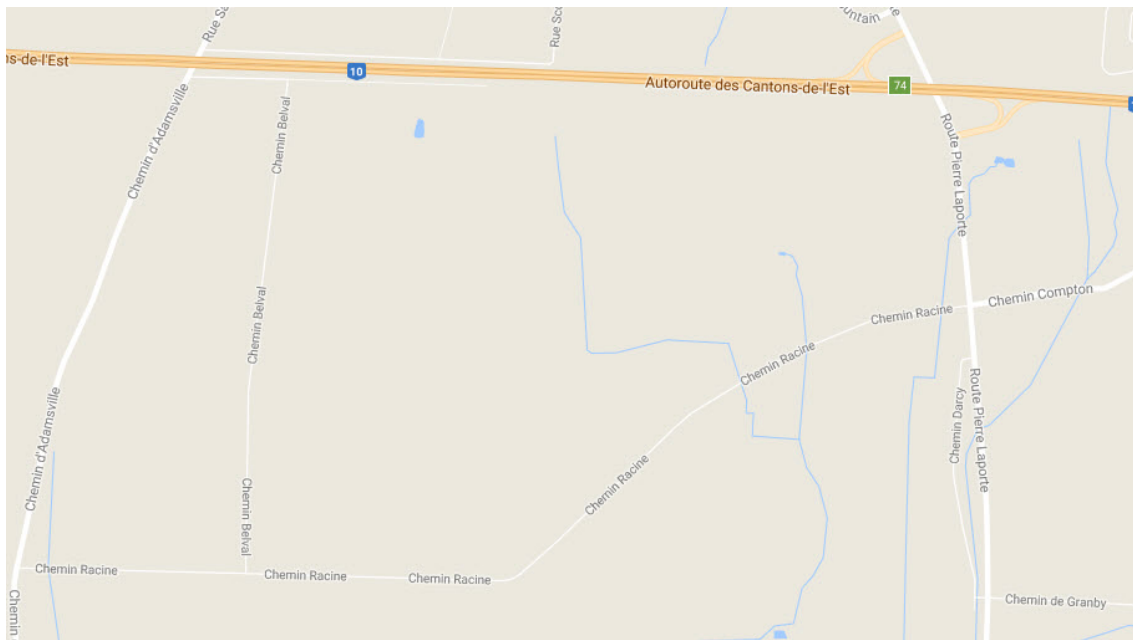

Début des travaux

Hydro-Québec a mandaté Les entreprises électriques Anger inc. à la suite d'un appel d'offres pour la réalisation de ses travaux. Cette entreprise débutera les travaux **la semaine du 7 août 2017** qui se poursuivront jusqu'en octobre.

Les travaux consistent à remplacer des poteaux et des conducteurs pour remplacer le réseau existant par un nouveau réseau triphasé (3 fils).

Afin d'assurer la sécurité des travailleurs, des interruptions du service électrique seront nécessaires. Les clients concernés seront informés au préalable.

Mesures d'atténuation – quelques exemples :

Hydro-Québec a tout mis en œuvre pour intégrer la nouvelle ligne de distribution au milieu d'accueil et appliquera toutes les mesures d'atténuation possibles telles que le dégagement des percées visuelles et les vues panoramiques et la conservation d'un maximum de végétation.

Pour renseignements

Ligne Info-projets : 1 887 653-1139